

Πυροσβεστήρας ξηράς Κόνεως 6 kg 34A 233B C PA6 EST4 – Cod. E1061



www.pirolisi.gr

☎ 210 95 20 544



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΩΤΙΑΣ:



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ύψος	505 mm
Διάμετρος φιάλης	160 mm
Βάρος συνολικό	10 kg
Κατασβεστικό υλικό	Polvere ABC
Πρωθητικό Αέριο	AZΩΤΟ N2
Βάρος υλικού	6 Kg
Χρόνος Εκκένωσης	16 sec. ca.
Μήκος βολής	7 m ca.
Πίεση λειτουργίας	14 Bar – 20° C
Πίεση δοκιμής	24 Bar
Πίεση θραύσης	> 55 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30° C +60° C

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ



ΒΑΛΒΙΔΑ



ΣΩΛΗΝΑΣ
ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ



ΔΕΜΑΤΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ




ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

a.b.m. victoria s.r.l.



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

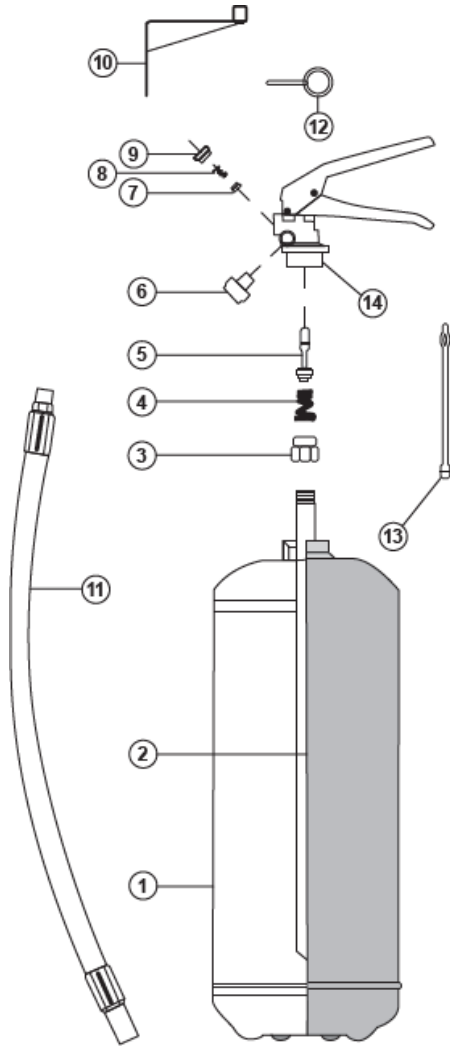

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΛΙΚΟ

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Δεξαμενή | ➤ Ατσάλι |
| 2. Σωλήνας εμβάπτισης | ➤ PVC |
| 3. Βάση σωλήνα εμβάπτισης | ➤ PVC |
| 4. Κωνικό ελατήριο | ➤ Acc. Inox |
| 5. Έμβολο | ➤ Ορείχαλκος |
| 6. Μανόμετρο | ➤ Ορείχαλκος |
| 7. ORING στεγανοποίησης βαλβίδας | ➤ Ορείχαλκος |
| 8. Κυλινδρικό ελατήριο | ➤ Καουτσούκ |
| 9. Παξιμάδι συγκράτησης ελατηρίου | ➤ Acc. Inox |
| 10. Γάντζος στήριξης φιάλης | ➤ Ατσάλι |
| 11. Σωλήνας εκτόξευσης υλικού | ➤ Καουτσούκ |
| 12. Πείρος ασφαλείας βαλβίδας | ➤ Ατσάλι |
| 13. Δεματικό ασφαλείας βαλβίδας | ➤ PVC |
| 14. Στεγανοποίηση βαλβίδας oring | ➤ Καουτσούκ |

Τακτική Συντήρηση Ετησίως Το αρχείο συντήρησης πρέπει να συμπληρώνεται σωστά, σφραγίζοντας την ημερομηνία επιθεώρησης. Η εσωτερική πίεση των μόνιμων πυροσβεστήρων πίεσης πρέπει να ελέγχεται χρησιμοποιώντας ένα ανεξάρτητο όργανο (τυπικό μανόμετρο). Όλες οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι που απαιτούνται κατά τη φάση επιτήρησης πρέπει να εκτελούνται ξανά.

Επιθεώρηση κάθε 60 μήνες (5 έτη) Ελέγξτε το εσωτερικό των πυροσβεστήρων, ελέγξτε όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα, αντικαταστήστε τις συσκευές ασφαλείας (εάν υπάρχουν), αντικαταστήστε το πυροσβεστικό μέσο, τις φλάντζες και τις βαλβίδες παροχής.

Επιθεώρηση κάθε 10 έτη Όταν επιθεωρείται ο πυροσβεστήρας, πρέπει επίσης να αντικατασταθεί η βαλβίδα παροχής. Η ημερομηνία πρέπει να αναγράφεται **τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό** του πυροσβεστήρα. Ένας πυροσβεστήρας που αφαιρείται για επιθεώρηση πρέπει να αντικατασταθεί προσωρινά με έναν άλλο πυροσβεστήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η απόδοσή του δεν επηρεάζεται. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ένας πυροσβεστήρας πρέπει να επαναγεμίζεται ακόμη και αν χρησιμοποιείται μόνο εν μέρει.

Αποκλειστική διάθεση ΠΥΡΟΛΥΣΕΙΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ
MOD. POI 4.23.1.C. Scheda Tecnica Estintore