

Πυροσβεστήρας ξηράς Κόνεως 6 kg 34A 233B C PA6 EST4 – Cod. E1061



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΩΤΙΑΣ:



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ύψος	505 mm
Διάμετρος φιάλης	160 mm
Βάρος συνολικό	10 kg
Κατασβεστικό υλικό	Polvere ABC
Πρωθητικό Αέριο	AZOTO N2
Βάρος υλικού	6 Kg
Χρόνος Εκκένωσης	16 sec. ca.
Μήκος βολής	7 m ca.
Πίεση λειτουργίας	14 Bar – 20° C
Πίεση δοκιμής	24 Bar
Πίεση θραύσης	> 55 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30° C +60° C

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ



ΒΑΛΒΙΔΑ



ΣΩΛΗΝΑΣ
ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ




ΔΕΜΑΤΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

a.b.m. victoria s.r.l.

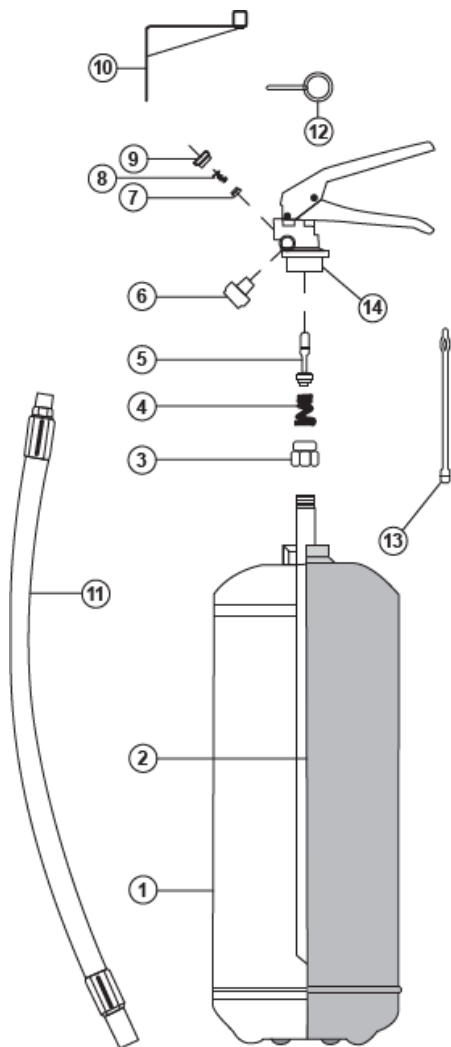

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΛΙΚΟ
1. Δεξαμενή	➤ Ατσάλι
2. Σωλήνας εμβάπτισης	➤ PVC
3. Βάση σωλήνα εμβάπτισης	➤ PVC
4. Κωνικό ελατήριο	➤ Acc. Inox
5 Έμβολο	➤ Ορείχαλκος
6. Μανόμετρο	
7. ORING στεγανοποίησης βαλβίδας	➤ Ορείχαλκος
8. Κυλινδρικό ελατήριο	➤ Καουτσούκ
9. Παξιμάδι συγκράτησης ελατηρίου	➤ Acc. Inox
10. Γάντζος στήριξης φιάλης	➤ Ατσάλι
11. Σωλήνας εκτόξευσης υλικού	➤ Καουτσούκ
12. Πείρος ασφαλείας βαλβίδας	➤ Ατσάλι
13. Δεματικό ασφαλείας βαλβίδας	➤ PVC
14. Στεγανοποίηση βαλβίδας oring	➤ Καουτσούκ

Επιθεώρηση κάθε 60 μήνες (5 έτη) Ελέγξτε το εσωτερικό των πυροσβεστήρων, ελέγξτε όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα, αντικαταστήστε τις συσκευές ασφαλείας (εάν υπάρχουν), αντικαταστήστε το πυροσβεστικό μέσο, τις φλάντζες και τις βαλβίδες παροχής.

Επιθεώρηση κάθε 10 έτη Όταν επιθεωρείται ο πυροσβεστήρας, πρέπει επίσης να αντικατασταθεί η βαλβίδα παροχής. Η ημερομηνία πρέπει να αναγράφεται **τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό** του πυροσβεστήρα. Ένας πυροσβεστήρας που αφαιρείται για επιθεώρηση πρέπει να αντικατασταθεί προσωρινά με έναν άλλο πυροσβεστήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η απόδοσή του δεν επηρεάζεται. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ένας πυροσβεστήρας πρέπει να επαναγεμίζεται, ακόμη και αν χρησιμοποιείται μόνο εν μέρει.